



水務署
Water Supplies Department

總部 Headquarters

香港灣仔告士打道七號入境事務大樓 48 樓

48/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

本署檔號 : (15) in WSD 3318/50 Pt.9

Our ref.

來函檔號 :

Your ref.

電話 : 2829 4355

Tel.

傳真 : 2824 0578

Fax.

致：所有持牌水喉匠及認可人士

水務署通函第2/2024號
擬議修訂有關廚房設備的《樓宇水管工程技術要求》

水務署就涉及廚房設備的供水申請制定新要求。水務署已就建議的新規定諮詢水喉技術委員會的意見。

新要求

2. 為迎合市場上各類用水電器具及需求的增加，水務署對審批家用及非家用廚房設備的防回流措施進行了檢討。水務署建議更新《樓宇水管工程技術要求》中有關廚房設備的第6.8.2節，表4.2.3.7.2以及圖則34。附錄I總結了這些新要求。

生效日期

3. 上述新要求將即時生效。

香港都會大學李嘉誠專業進修學院
機電工程協會（香港）有限公司
管藝坊（國際）有限公司
香港水務安全學會

WSD 3318/15/81

6.8.2 洗衣機/洗碗碟機

6.8.2.1 未使用

#6.8.2.2 對於非家用洗衣機/洗碗碟機，須依照表4.2.3.7.1安裝適當的防回流裝置。

6.8.2.3 未使用

#6.8.2.4 對於家用洗碗碟機，如果符合包括BS EN 60335-1（包括但不限于其中第22.48款）及BS EN 60335-2-5要求在內的《電器產品（安全）規例》（第406章），在安裝時無須加裝額外的防回流裝置；否則需要加裝雙止回閥。

#6.8.2.5 對於家用洗衣機，如果符合包括BS EN 60335-1（包括但不限于其中第22.48款）及BS EN 60335-2-7要求在內的《電器產品（安全）規例》（第406章），在安裝時無須加裝額外的防回流裝置；否則需要加裝雙止回閥。

表格 4.2.3.7.2 典型安裝/用途的相關防回流設備要求*

用途	防回流設備的要求
沒有使用殺蟲劑或肥料的灌溉系統： (i) 固定灑水噴頭或出水口距地面不少於 150 毫米的住宅或商業用灌溉系統（註 1）； (ii) 小型灌溉系統，例如彈出式灑水噴頭或滲透軟管或灑水噴頭及離地平面少於 150 毫米（註 2）	帶可控制減壓區的回流防止器
商業農業系統： (i) 商業灌溉出水口於地面或地面以下和/或可滲透管道，有或沒有化學添加劑； (ii) 使用殺蟲劑或肥料； 或者 (iii) 商業水耕系統。	斷流水箱
由供水點供水的花園、苗圃、大型園景區或運動場地	斷流水箱(註 8)
非家用廚房設備，例如運水煙罩#、洗碗碟機、蒸鍋等。	請參閱圖 34
具有浸入式入口或出水位及低於溢水口水位的一般清洗設備（例如水池、淋浴設備）	請參閱註 4
商業洗衣店	請參閱圖 34
工業過程	斷流水箱 / 帶可控制減壓區的回流防止器
冷卻塔	斷流水箱
消防設施	請參閱註 5
消防設施 (折衷式喉輻系統)	請參閱圖 44
消防設施 (折衷式消防花灑系統)	請參閱圖 17
飲水器(直接供水系統內)	請參閱圖 37至39
飲水器(間接供水系統內)	請參閱圖 40
智能水廁	斷流水箱 / 同等級的防回流設備

註 1: 例子包括帶有手動澆水水龍頭的系統。

註 2: 例子包括帶有滴灌水管的系統。

註 3: 有關運水煙罩循環系統的示意圖，請參閱圖6C和圖6D。

註 4: 設備的供水應由只向此類設備供水的儲水箱或只向此類設備供水的熱水分配系統提供。

Typical Schematic Plumbing Diagram for Kitchen Equipment for Non-domestic Use

~~Food Business (Restaurant) / Kitchen~~

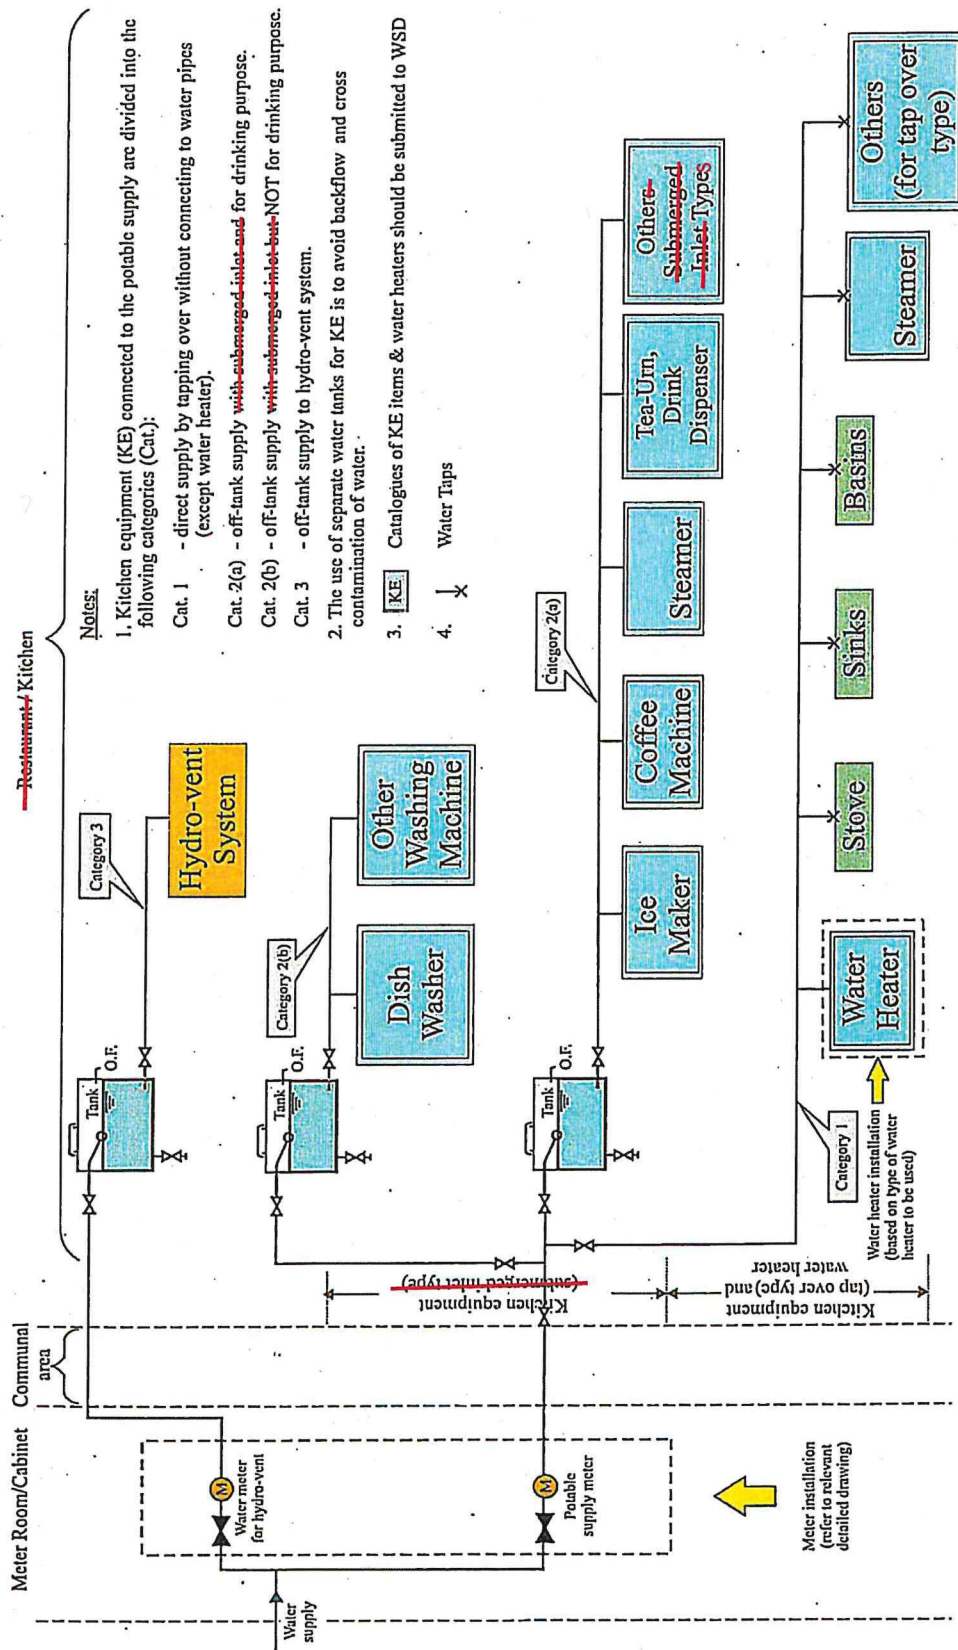


FIG. 34.